PIANO PRIMO

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Presa UNEL		Rivelatore di fumo installato in controsoffitto
	Lampada di emergenza S.E.		Rivelatore di fumo
	Corpo illuminante a sospensione LED (1mt) 25W		Centralino sistema campanella scuola
	Corpo illuminante a sospensione LED (2mt) 31W		Campanella scolastica
	Pulsante di tacitazione		Pulsante di sgancio
	Pulsante a tirante		Allarme ottico/acustica per WC disabili
	Pulsante componibile		Contatore Ente distributore
	Pulsante comando luci con dimmer elettronico		Postazione citofonica interna
	Interruttore funzionale componibile		Quadro elettrico
	Postazione citofonica esterna		Proiettore da parete
	Conduttura ascendente/discendente		Punto luce a parete
	Postazione di lavoro		Presa interbloccata 3P+N+T con fusibili
	Faretto led 21W da incasso		Presa interbloccata 2P+T 16A con fusibili
	Faretto led 11W da incasso		Presa bivalente 10/16A
	Plafoniera Led stagna 34W		Presa dati
	Led panel 600x600 da incasso 35W		Presa TV
	Multisensore presenza e luminosità		Punto di alimentazione a terra utenza fissa
	Rivelatore di presenza accensione luci		Punto di alimentazione utenza fissa
	Centrale impianto rivelazione e allarme incendi		Punto di alimentazione COLLETTORE RADIANTE
	Pulsante manuale di segnalazione allarme incendio		Punto di alimentazione POMPA DI CALORE ACS
	Allarme ottico/acustico incendio		Punto di alimentazione POMPA DI RICIRCOLO
	Spia segnalazione per rivelatore di fumo nel controsoffitto		Punto di alimentazione POMPA DI CALORE ACS
	Rivelatore di calore		Punto di alimentazione POMPA DI CALORE ACS
			Punto di alimentazione TAPPARELLE MOTORIZZATE

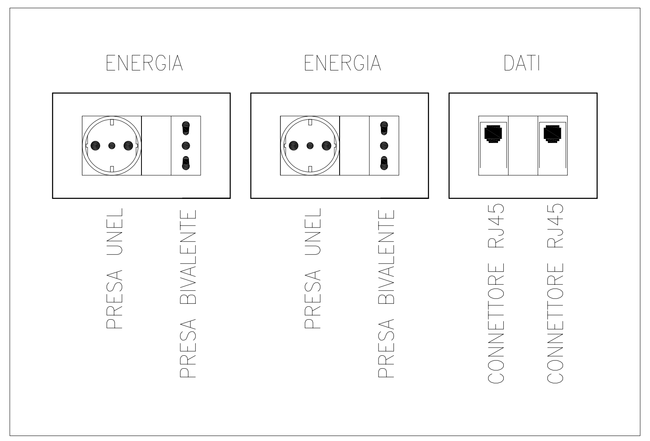

PARTICOLARE POSTAZIONE DI LAVORO – SIGLA DI RIF. IN PLANIMETRIA (PL00)

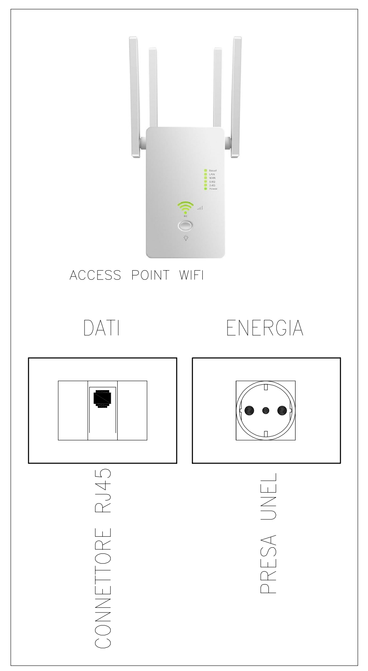

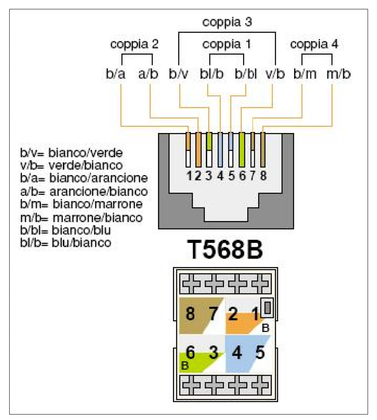

SCHEMA CABLAGGIO PRESA RJ45 (TIPO B)

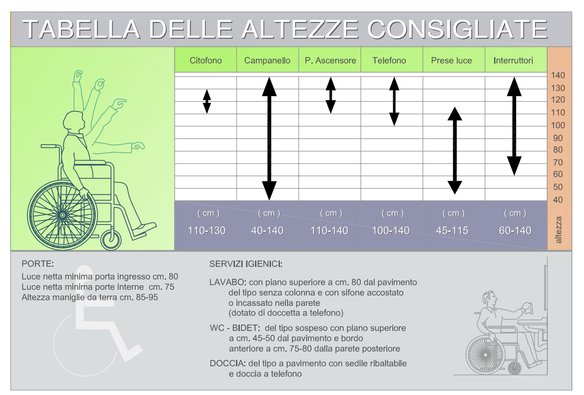

N.B.
Come indicato dalla Norma CEI 64-52, le prese a spina dovranno essere installate ad un'altezza non inferiore a 120 cm in tutti i locali a cui possono accedere i bambini.

Città di Tortona
Provincia di Alessandria
www.comune.tortona.al.it
Corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL) – P. IVA n. 00336460 006 0 - Tel. 0131/864 1 - Fax 0131/864402

Settore Lavori Pubblici e CUC — **Ufficio Progetti**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR
M5 - Inclusione e coesione
M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
M5C2.2 - Rigenerazione urbana e housing sociale
M5C2.2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

RIGENERAZIONE URBANA: AREA SCOLASTICA DISMESSA DI VIALE KENNEDY – NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA "SALVO D'ACQUISTO" – PNRR M5C2.2.1
codice CUP J31B21001460001
intervento di:
REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "SALVO D'ACQUISTO"

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Progetto Esecutivo
(art. 23, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016)

Responsabile del procedimento:
Ing. Laura LUCOTTI

R.T.P. - Progettisti:
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: COLUCCI&PARTNERS Architettura
Arch. Giuseppe Colucci
Arch. Giulia Colucci
Arch. Matteo Becucci
STUDIO VOARINO CARO - Ingegneri Associati
Ing. Daniele Voarino
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: Ing. Arch. Federico Benvenuti
Arch. Martina Fazzarelli
Arch. Ilaria Ferrari
Arch. Elia Zoppi
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: H.S. INGEGNERIA s.r.l.
Ing. Paolo Pucci
PROGETTAZIONE IMPIANTI: M.P.S. Studio Associato
- Impianti Termomeccanici P.I. Luca Pollari
- Impianti Elettrici e Speciali P.I. Gian Mario Tizzoni
- Prevenzione Incendi P.I. Ignazio Fabbri
CONSULENTE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI: STUDIO SILENCE PROJECT
Agr. Dottssa Irene Menichini

MARZO 2023

Elaborato:
L010_PE_IE_02_G_R00_Impianto elettrico piano primo